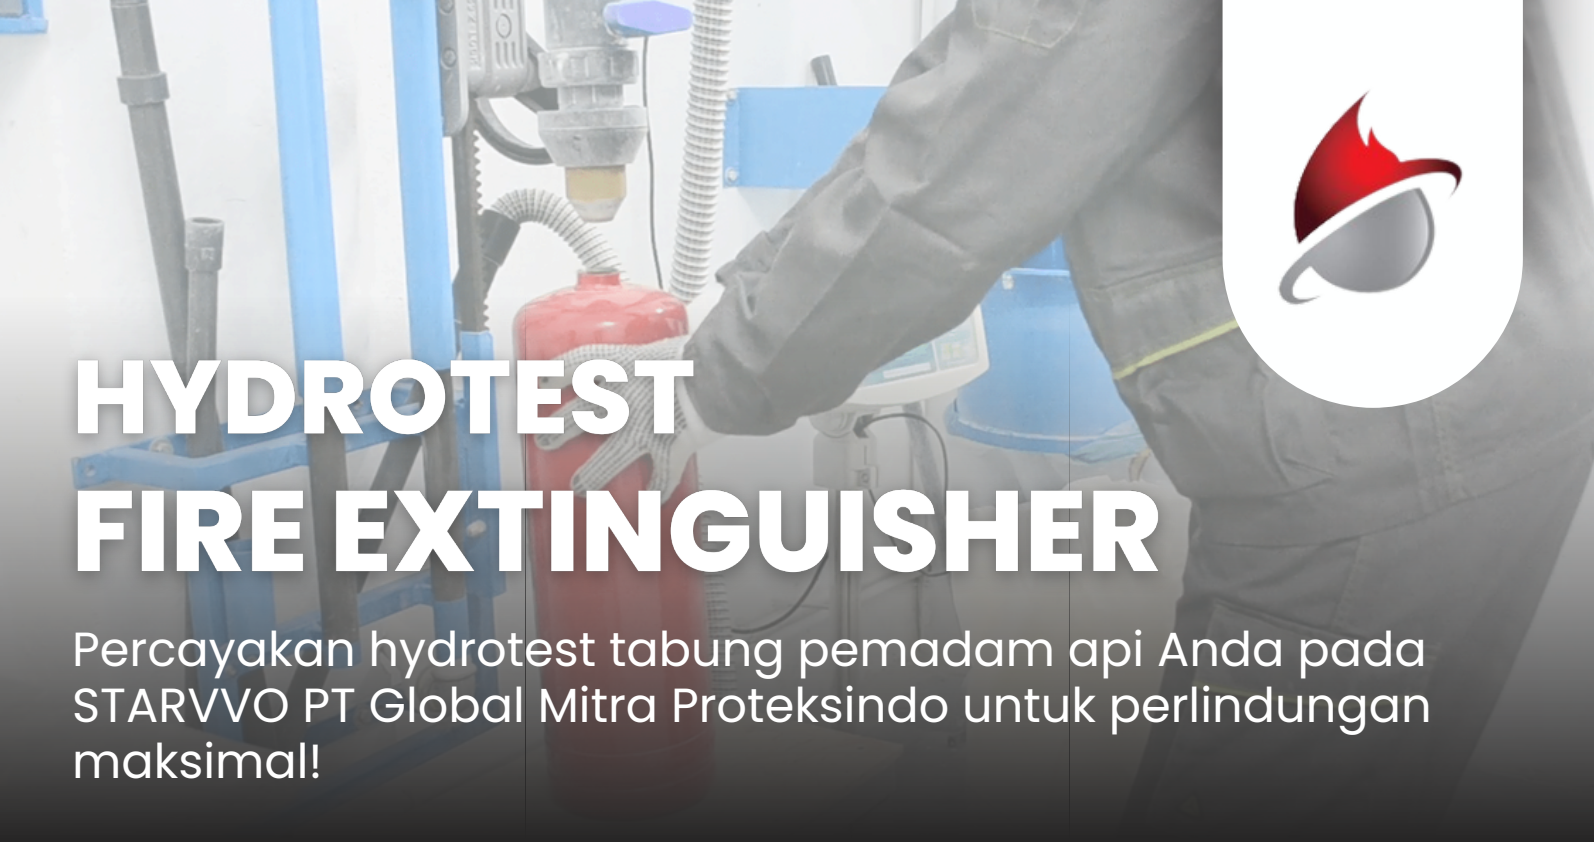

HYDROTEST FIRE EXTINGUISHER

Percayakan hydrotest tabung pemadam api Anda pada STARVVO PT Global Mitra Proteksindo untuk perlindungan maksimal!

APA ITU HYDROTEST?

Hydrotest adalah pengujian tekanan pada tabung fire extinguisher untuk memastikan bahwa tabung tersebut masih layak dan aman digunakan.

Menjamin tabung tahan terhadap tekanan dan tetap aman digunakan.

Proses ini sesuai dengan regulasi keselamatan kebakaran nasional.

HIGH QUALITY

Dengan hydrotest, Anda dapat memastikan tabung fire extinguisher dalam kondisi optimal.

Jamin Keamanan & Kualitas Tabung Pemadam Api Anda dengan Hydrotest dari STARVVO!

Call Center: *021 223-023-38* ***E-Mail:*** *sales@gmpro.id*

HYDROTEST FIRE EXTINGUISHER

Dry Chemical Powder	Foam AFFF	Clean Agent Gas	Carbon Dioxide
KEMNAKER 5 Tahun / NFPA 12 Tahun	KEMNAKER 5 Tahun / NFPA 5 Tahun	KEMNAKER 5 Tahun / NFPA 12 Tahun	KEMNAKER Pasal 15 Ayat (4) / NFPA 5 Tahun

KEMNAKER

Permenakertrans PER.04/MEN/1980

Jenis APAR / Bahan Pemadam	Jarak Waktu Percobaan Tekan APAR
Air	
Asam Soda	5 Tahun
Tabung Gas	5 Tahun
Gas yang dipadatkan	5 Tahun
Busa Kimia	
Tabung Gas	5 Tahun
Cairan Busa yang dicampur	5 Tahun
Tabung Cairan Busa yang dilak	5 Tahun
Tepung Kering / Dry Chemical	
Tabung Gas	5 Tahun
Gas yang dipadatkan	5 Tahun
Karbondioksida / CO2	Sesuai Pasal 15 Ayat (4)
Halogenated Hydrokarbon	
Tabung Gas	5 Tahun
Gas yang dipadatkan	5 Tahun

Berdasarkan Permenakertrans PER.04/MEN/1980, Pasal 15 Ayat (1) disebutkan bahwa: untuk setiap alat pemadam api ringan dilakukan percobaan secara berkala, dengan jangka waktu tidak melebihi 5 [lima] tahun sekali.

Berdasarkan NFPA 10 edisi 2018, section 7.7.1.3.5 disrbutkan bahwa: Dalam hal apa pun tabung pemadam kebakaran tidak boleh diisi ulang, jika melebihi tanggal uji hidrostatis yang ditentukan

NFPA

NFPA 10, 2018 Edition

Tipe Extinguisher Agent	Interval Jangka Waktu Hydrostatic Test
Stored-pressure water, water mist, loaded stream, and/or antifreeze	5 Tahun
Wetting Agent	5 Tahun
AFFF (aqueous film-forming foam)	5 Tahun
FFFP (film-forming fluoroprotein foam)	5 Tahun
Dry Chemical with stainless steel shells	5 Tahun
Carbon dioxide	5 Tahun
Wet Chemical	5 Tahun
Dry Chemical, stored-pressure, with mild steel shells, brazed brass shells, or aluminium shelss	12 Tahun
Dry Chemical, catridge- or cylinder operated, with mild steel shells	12 Tahun
Halogenated Agents	12 Tahun
Dry Chemical, stored-pressure, catridge-or, cylinder-operated, with mild steel shells	12 Tahun

Call Center: 021 223-023-38 **E-Mail:** sales@gmpro.id

PROSES HYDROTEST DI STARVVO

PEMERIKSAAN AWAL

Teknisi kami akan melakukan inspeksi visual untuk mendeteksi kerusakan fisik pada tabung.

PENGISIAN AIR TEKANAN TINGGI

Tabung akan diisi dengan air bertekanan tinggi untuk menguji kekuatannya.

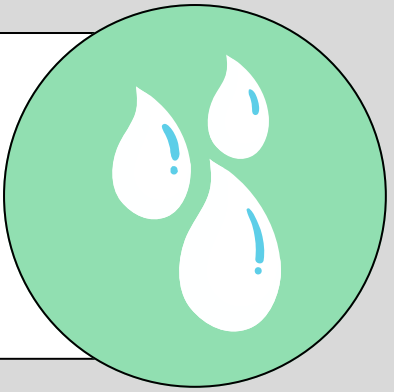

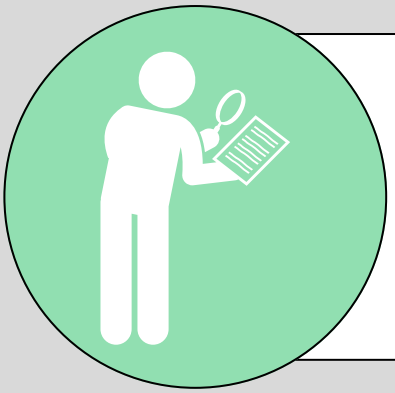

PENGECEKAN KEBOCORAN

Kami akan memastikan tidak ada kebocoran yang dapat membahayakan pengguna.

PENGERINGAN & SERTIFIKASI

Tabung dikeringkan dan diberikan sertifikat kelayakan.

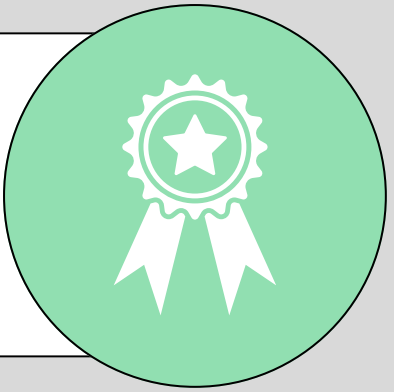

Call Center: *021 223-023-38* ***E-Mail:*** *sales@gmpro.id*

Tidak Hanya Tabung

Fire Extinguisher

Kami juga melayani berbagai macam tabung untuk di Hydrotest

Argonite

FM 200

SCBA

Oxygen

CO2 System

Fire Tubing

Call Center: *021 223-023-38* ***E-Mail:*** *sales@gmpro.id*

PT Global Mitra Proteksindo

Fire Protection & Safety Equipment

Komplek Perkantoran Mutiara Taman Palem, Blok A15
No. 27/28 Cengkareng, Jakarta Barat, 11730
Telp: 021-54353513, 54353488, 54353498
Fax: 021-54355904,
Email: sales@gmpro.id
Website: http://www.globalmitraproteksindo.com
www.starvvo.com